


メーターボックスの大きさについて

メーターボックスに水道メーターを設置する場合、所轄水道局により次のようにメーターボックスの必要最低スペースが定められている。基本設計の段階において余裕のあるスペースを確保すること。

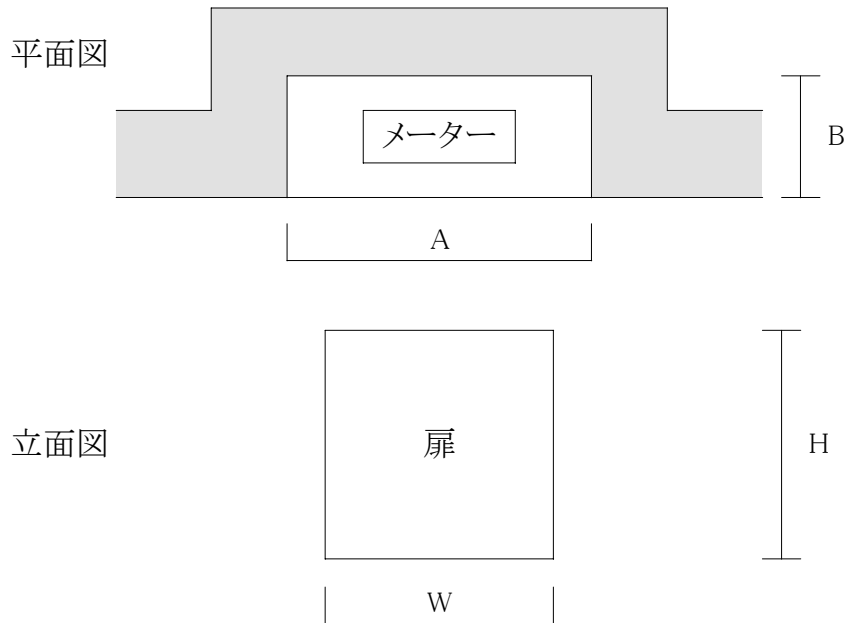

所 轄	M B		扉		備 考	
	A	B	W	H		
横浜市	(13Aのとき)	560	300	400	600	2個の場合は D= 800 3個の場合は D=1000 取付高さ 200～1100 2段設置に規定あり
	(20Aのとき)	620	300	470	600	
	(25Aのとき)	700	300	510	600	
川崎市	(13Aのとき)	700	300	550	600	他の配管とメータカバーとの 離れ200 2個以上は相談すること。
	(20Aのとき)	700	300	550	600	
	(25Aのとき)	700	300	550	600	
神奈川県企庁	(13Aのとき)	560	300	400	600	
	(20Aのとき)	620	300	470	600	
	(25Aのとき)	700	300	490	600	
東京都水道局	(13Aのとき)	550	500	500	500	
	(20Aのとき)	550	500	500	500	
	(25Aのとき)	550	500	500	500	